



Saint Paul Regional Water Services Libre de Plomo SPRWS

CÓMO FUNCIONA:
Antes, Durante, y
Después del
Reemplazo

ANTES DEL REEMPLAZO

1. En tu calendario, has una cita de pre-construcción y permit el acceso al medidor de agua dentro de su casa




2. Firme el formulario de acuerdo para asegurar el reemplazo



3. Complete el formulario de intención co información de contacto mas reciente




DURANTE EL REEMPLAZO

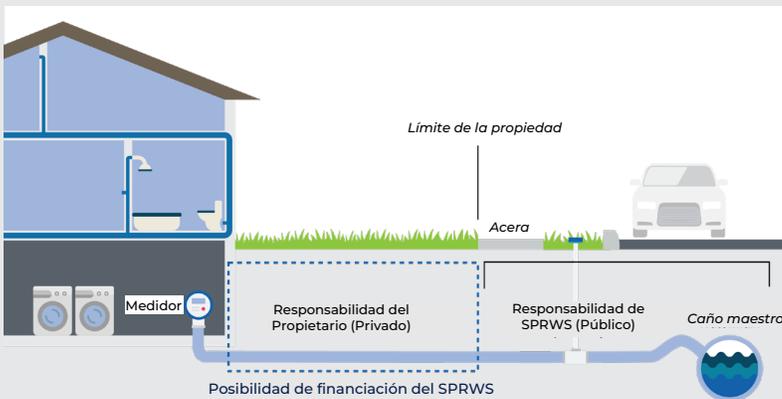

4. Para llegar a las tuberías bajo la tierra, el personal excavará 2-3 áreas - una en la calle, una en el boulevard, y posiblemente una en su patio delantero. Minimizaremos el daño en el césped y en las plantas en la propiedad privada lo más que podamos

5. El servicio de tuberías de plomo es reemplazado por uno de cobre. La nueva línea es conectada al caño maestro en la calle en un lado y a la tubería de su casa en el otro

6. El personal de SPRWS: Libre de Plomo examinan la nueva línea y hacen correr el agua para de hacer salir todo el resto de las partículas de plomo y escombros

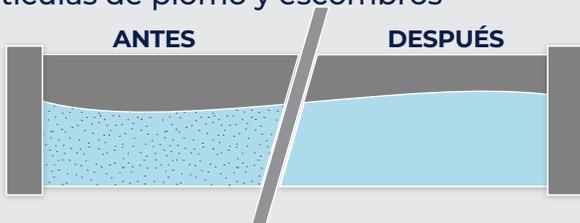

7. Los pozos y excavaciones realizados en el césped y en la calle, son tapados temporariamente (y no de forma permanente) por seguridad, dándole al suelo tiempo para asentarse



ESCANEA ME



stpaul.gov/water

1. Active la cámara en su teléfono celular
2. Entrar el código QR en el visor
3. Toque la notificación para abrir el enlace y obtenga más información

Saint Paul Regional Water Services
Libre de Plomo SPRWS

651-266-6820

lead@stpaul.gov



GIRE LA
PÁGINA
PARA
MÁS
INFORMACIÓN



DESPUÉS DEL REEMPLAZO


8. Una vez que la red ha sido reemplazada y el servicio de agua ha sido reestablecido, abra los grifos de toda la casa con agua fría. Comience con los grifos del nivel inferior y prosiga al nivel de arriba. Este proceso vaciará todas las líneas de agua de la casa.

Luego de dejar correr el agua por 30 minutos, cierre los grifos, comenzando por el nivel de más bajo y yendo hacia arriba.

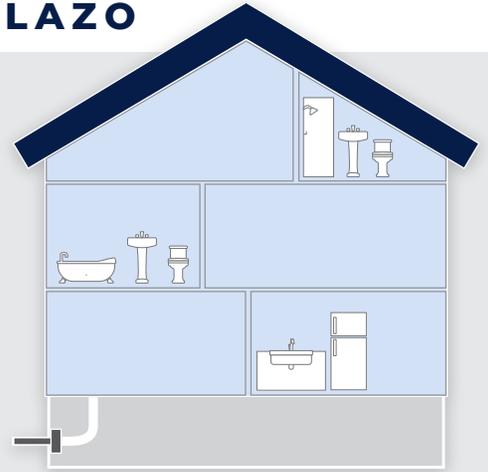

9. Remueva los aireadores de los grifos/ cabezales de las duchas y límpielos de todas las partículas que pudieran haberse acumulado allí.

El aireador generalmente se encuentra en la punta del grifo y puede ser desatornillado para su limpieza.

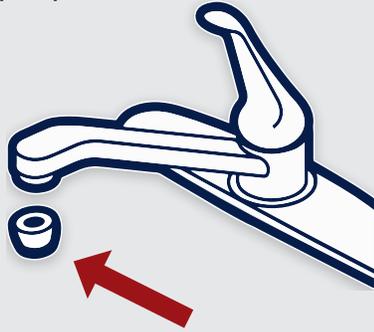

11. El personal regresarán dentro de los 120 días para corregir los pozos hechos en la tierra en la acera, y calle, poniendo semillas, concreto, pavimento o una combinación de los tres.



10. Durante los 30 días siguientes, haga correr agua fría a través de la tubería de su casa durante 5 minutos cada mañana (o luego de un período extendido de no usar el agua) antes de beber o cocinar.



Tomando una ducha o un baño limpiará sus cañerías.

RECUERDE: Utilice siempre agua fría del grifo para beber, cocinar o para preparar fórmulas para bebés.



La Agencia de Protección del Medio Ambiente recomienda usar un filtro de jarra con certificación standard NSF 53 durante 6 meses luego de reemplazar el servicio de línea de plomo.

Siga las instrucciones del fabricante incluidas en el envase de su filtro para saber cuándo y cómo cambiar el cartucho.

12. Le ofreceremos una prueba de una muestra de agua entre 3 y 6 meses posteriores al reemplazo para evaluar los niveles de plomo



¿Aún tiene preguntas?

651-266-6820
lead@stpaul.gov
stpaul.gov/water

Español
Para más información, póngase en contacto con el equipo de SPRWS "Libre de Plomo" en el 651-266-6820. Se le facilitará un traductor.

Hmong
Kom paub cov ntaub ntauw ntau ntxiv, tiv tauj Lead Free SPRWS pab pawg ntawm 651-266-6820. Yuav muaj ib tus kws txhais lus rau koj.

Somali
Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xiriir kooxda Lead Free SPRWS lambarka 651-266-6820. Turjumaan ayaa lagu heli doonaa.

