

PROGRAMA LIBRE DE PLOMO DE SPRWS



Descripción general

Libre de plomo de SPRWS (Lead Free SPRWS) es un programa de 10 años de Saint Paul Regional Water Services para eliminar las líneas de plomo de servicio de agua dentro del sistema SPRWS. Desde 2022, el programa ha reemplazado casi 4,500 líneas de servicio de plomo. En 2026, SPRWS aumentará nuestros esfuerzos con el objetivo de reemplazar más de 2,100 líneas de plomo sin costo para los propietarios.


SPRWS presta servicio a aproximadamente 96,000 propiedades. De estas, aproximadamente 17,000 (18%) tienen una línea de servicio de plomo y 4,500 (5%) tienen una línea de servicio de material desconocido.


Verifique su elegibilidad buscando su dirección en el Mapa de material de servicio de SPRWS:



[stpaul.gov/
ServiceMaterialMap](http://stpaul.gov/ServiceMaterialMap)

Áreas de reemplazo de Libre de plomo de SPRWS 2026

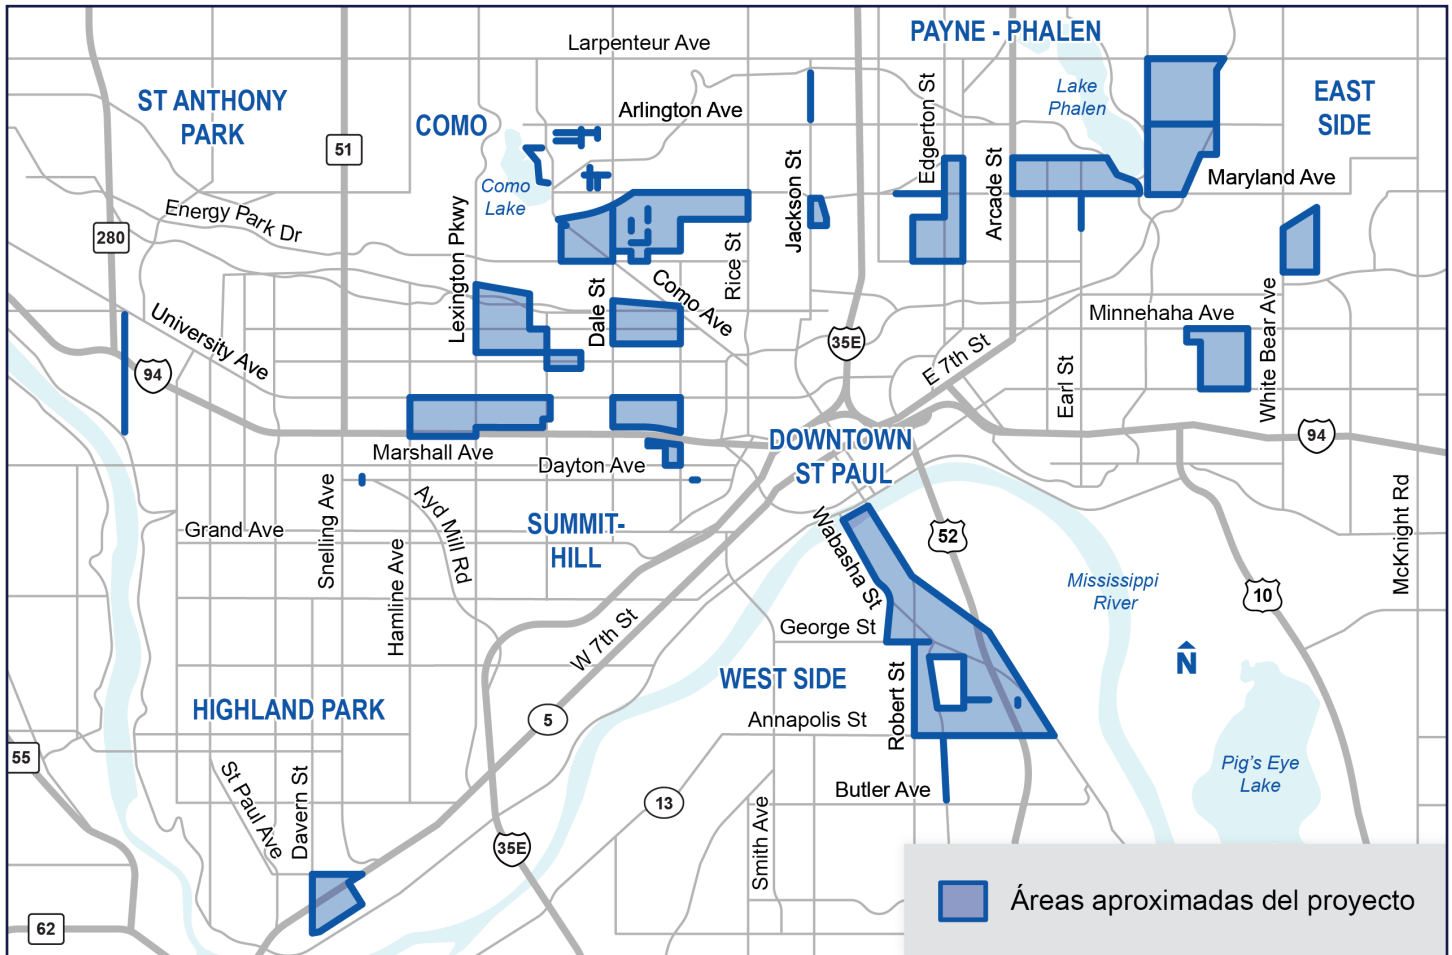



¿Cómo llega el plomo al agua del hogar?

El plomo no suele estar presente en fuentes de agua naturales como ríos, lagos o acuíferos subterráneos. El agua que sale de la planta de tratamiento de agua SPRWS no contiene plomo. Las fuentes más probables de plomo en el agua de su hogar son las tuberías de plomo, las uniones de plomería de plomo o los accesorios de latón de sus tuberías.

Peligros potenciales del plomo

- ◆ Puede acumularse en el cuerpo si se inhala o se ingiere
- ◆ Demasiado plomo en el cuerpo puede dañar el cerebro, el sistema nervioso, los glóbulos rojos y los riñones
- ◆ Los niños, bebés y mujeres embarazadas corren un mayor riesgo

Esfuerzos de mitigación actuales

Para reducir la exposición al plomo, SPRWS agrega el compuesto natural ortofosfato. Este tratamiento, conocido como control de corrosión, forma una capa protectora dentro de las tuberías para evitar que el agua entre en contacto con el plomo. También SPRWS monitorean y ajustan y ajustamos cuidadosamente el pH (nivel de acidez) y la alcalinidad del agua para ayudar a evitar que el plomo se disuelva en el agua.

¿Cómo puedo reducir el plomo en mi agua potable?

- No beba ni cocine con agua que se haya acumulado en las tuberías durante más de seis horas
- Limpie las tuberías de agua haciendo correr el agua fría durante 3 a 5 minutos antes de usarla
- Deje correr el agua antes de beberla de cualquier grifo de la casa
- Use agua fría para cocinar, beber y preparar fórmula para bebés
- Retire y limpie los aireadores del grifo al menos una vez al mes
- Utilice una jarra de agua o un sistema de filtración que esté certificado por NSF para plomo

¿Cuándo se reemplazará mi línea de servicio de plomo?



Las áreas del proyecto se seleccionan cada año en función de varios factores, incluida la relación costo-beneficio.



Siempre que sea posible, los reemplazos se coordinan con otros proyectos de infraestructura, como mejoras en las tuberías principales de agua y reconstrucciones de calles.



Se priorizan los reemplazos para poblaciones vulnerables, con foco en zonas con mayor número de niños menores de cinco años.



Se notificará a los propietarios cuando su propiedad sea elegible para el reemplazo.

Contáctenos



651-266-6820



lead@stpaul.gov



stpaul.gov/lead-free



Para más información, póngase en contacto con el equipo de SPRWS "Libre de plomo" en el 651-266-6820. Se le facilitará un traductor.

Kom paub cov ntaub ntau ntawv ntawv ntawv, tiv tauj Lead Free SPRWS pab pawg ntawm 651-266-6820. Yuav muaj ib tus kws txhais lus rau koj.

Si aad u hesho macluumaad dheeraad, la xiriir Barnaamijka SPRWS ee 651-266-6820. Iyaga ayaa turjubaan la imanaya.